

Schéma de branchement avec relais

Utilisation du contrôleur pour le contrôle d'une charge quelconque (pompe auxiliaire par exemple)





IMPORTANT:

Le schéma de branchement indiqué ici est donné à **titre indicatif seulement**. Il est primordial de consulter un électricien qualifié afin de valider le schéma de branchement et de faire effectuer le branchement conformément aux normes d'électricité en vigueur dans votre localité.

Des risques d'électrocution de blessures graves et même la mort peuvent survenir si un mauvais branchement est effectué. Demander à votre électricien d'effectuer le branchement en conformité avec le code d'électricité de votre localité et de modifier le schéma de branchement au besoins pour être conforme à celui-ci.

Poly contrôles se dégage de toutes responsabilités relativement à l'utilisation du relais.

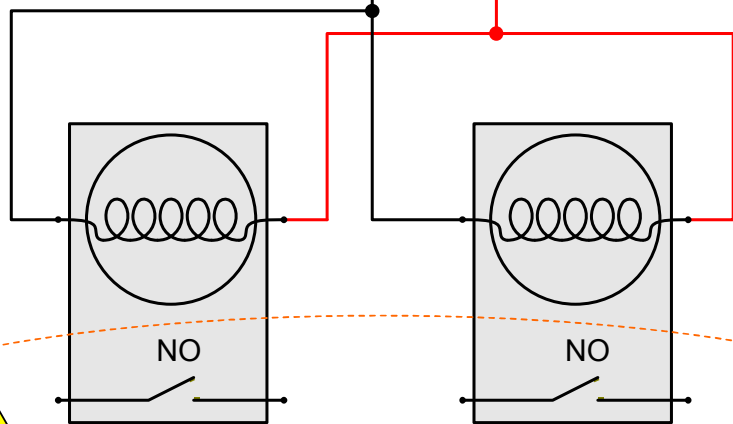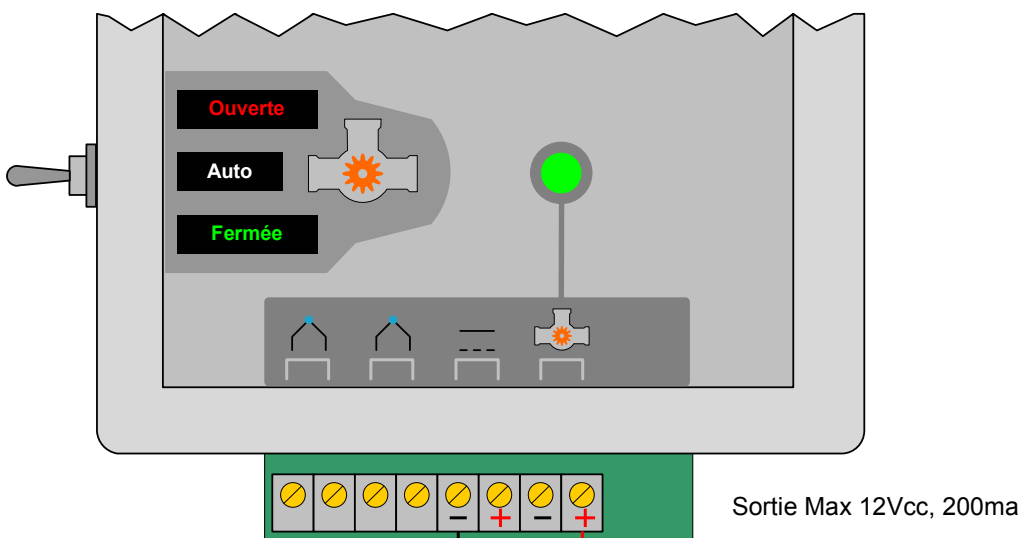

Note:
Dans le schéma de branchement indiqué ici, le contact du relais se fermera lorsque l'indicateur lumineux sera de couleur **rouge** (chauffage).



Contacteur de charge
125Vac @ 20A

Contacteur de charge
125Vac @ 20A

